





## Normblatt Strassenaufbruch

### A Aufbruch und 1. Instandstellung

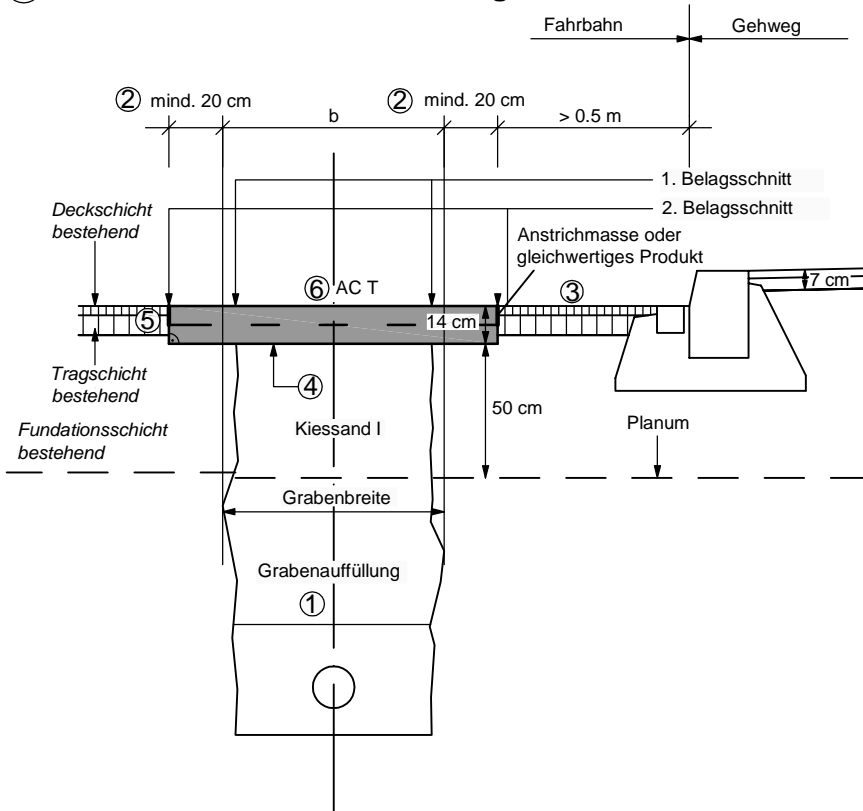

- ① Grabenauffüllung mit Kiessand II oder I, falls anfallendes Aushubmaterial nicht gleichwertig ist. Verdichten in Schichten von max. 30 cm.
- ② 2. Belagsschnitt mind. 20 cm ausserhalb grösster Grabenbreite oder Belagsunterhöhung.
- ③ Randpartien  $\leq 50$  cm sind ebenfalls zu erneuern.
- ④ **Fundationsschicht**  
ME-Wert Fahrbahn  $\geq 100$  MN/m  
ME-Wert Gehweg  $\geq 80$  MN/m
- ⑤ **Belagsflicke** dürfen keine spitzen Winkel aufweisen. Sie sind  $> 90^\circ$  bis  $100^\circ$  anzuschneiden.
- ⑥ Einbau der Tragschicht in der Fahrbahn hat in zwei Schichten zu erfolgen.  
Bei der oberen Schicht Fahrbahn 14 cm / Gehweg 7 cm sind die Ränder mit Dilaplast o.ä. anzustreichen.  
Belagseinbau Fahrbahn + Gehweg in AC T 16 N.

### B Einbau Deckschicht, definitive Instandstellung (Regel 1 bis 3 Jahre nach Grabenaufbruch)

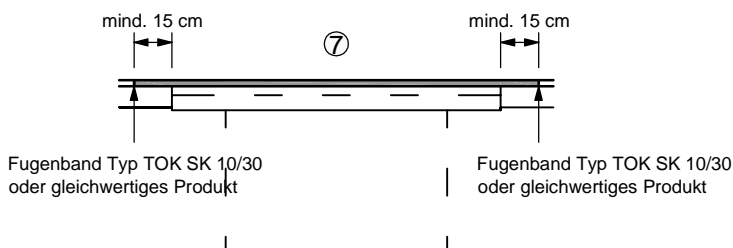

- ⑦ **Deckschicht:**  
Belag fräsen mind. 15 cm über die Belagsfuge.  
Fugenband einlegen  
Belagseinbau Fahrbahn und Gehweg mit AC 8 N, Dicke 2.5 cm